



RE

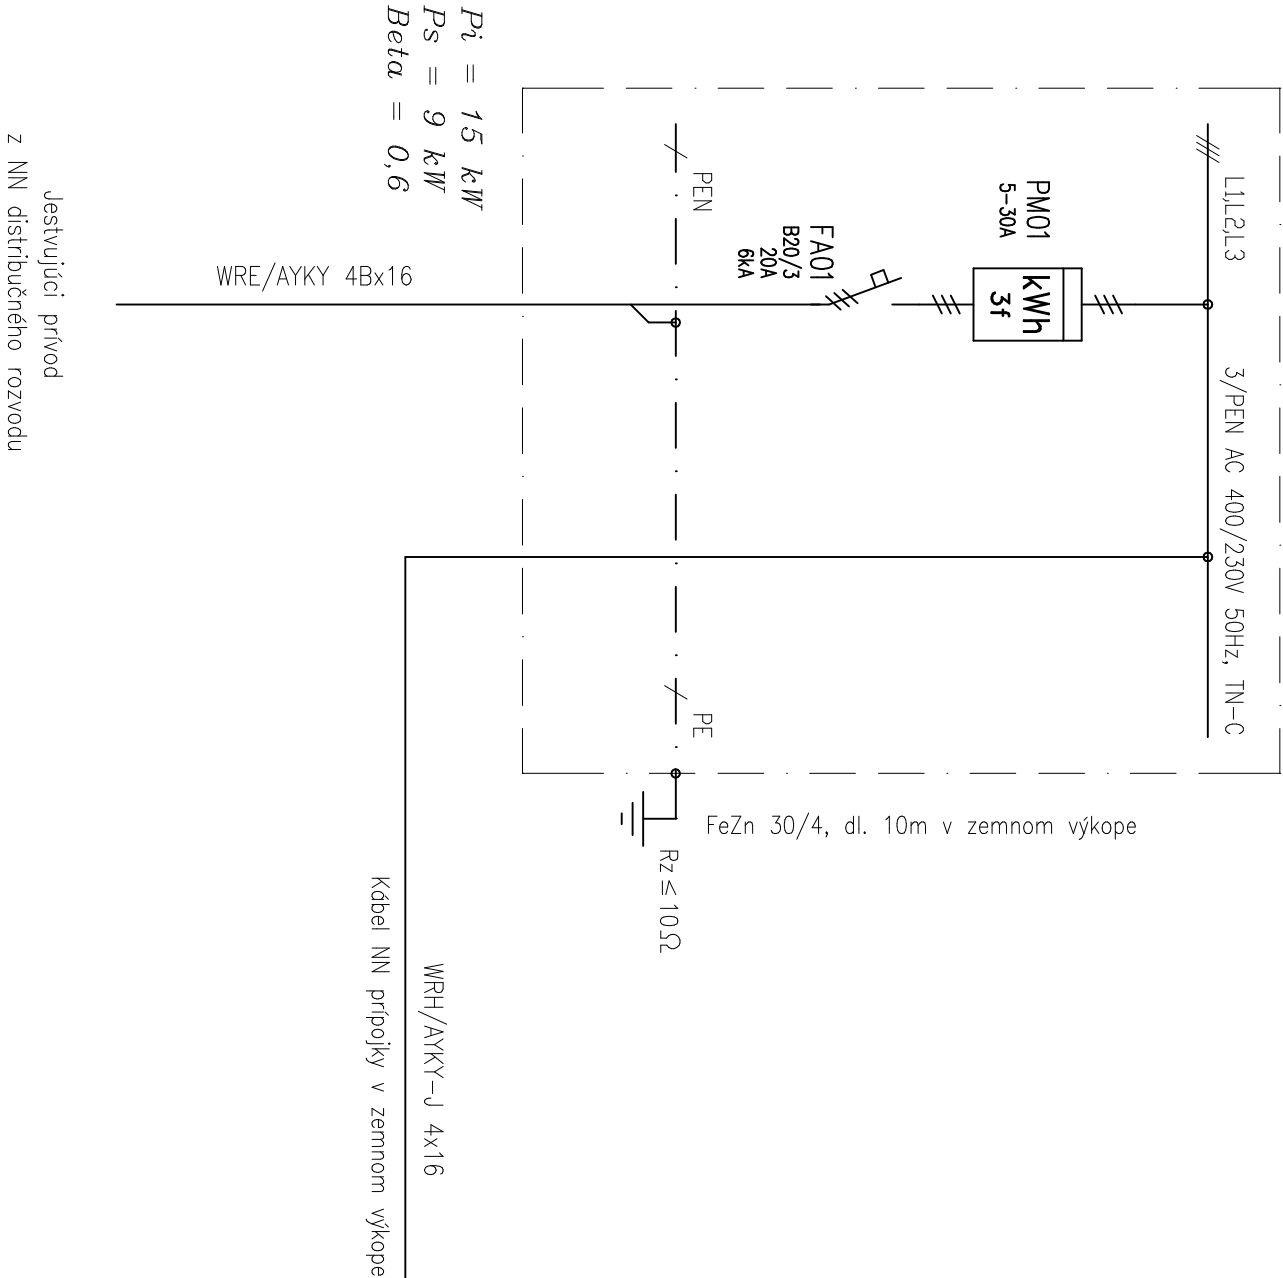

$P_i = 15 \text{ kW}$   
 $P_s = 9 \text{ kW}$   
 $Beta = 0,6$


Jestvujúci privod  
z NN distribučného rozvodu

RH

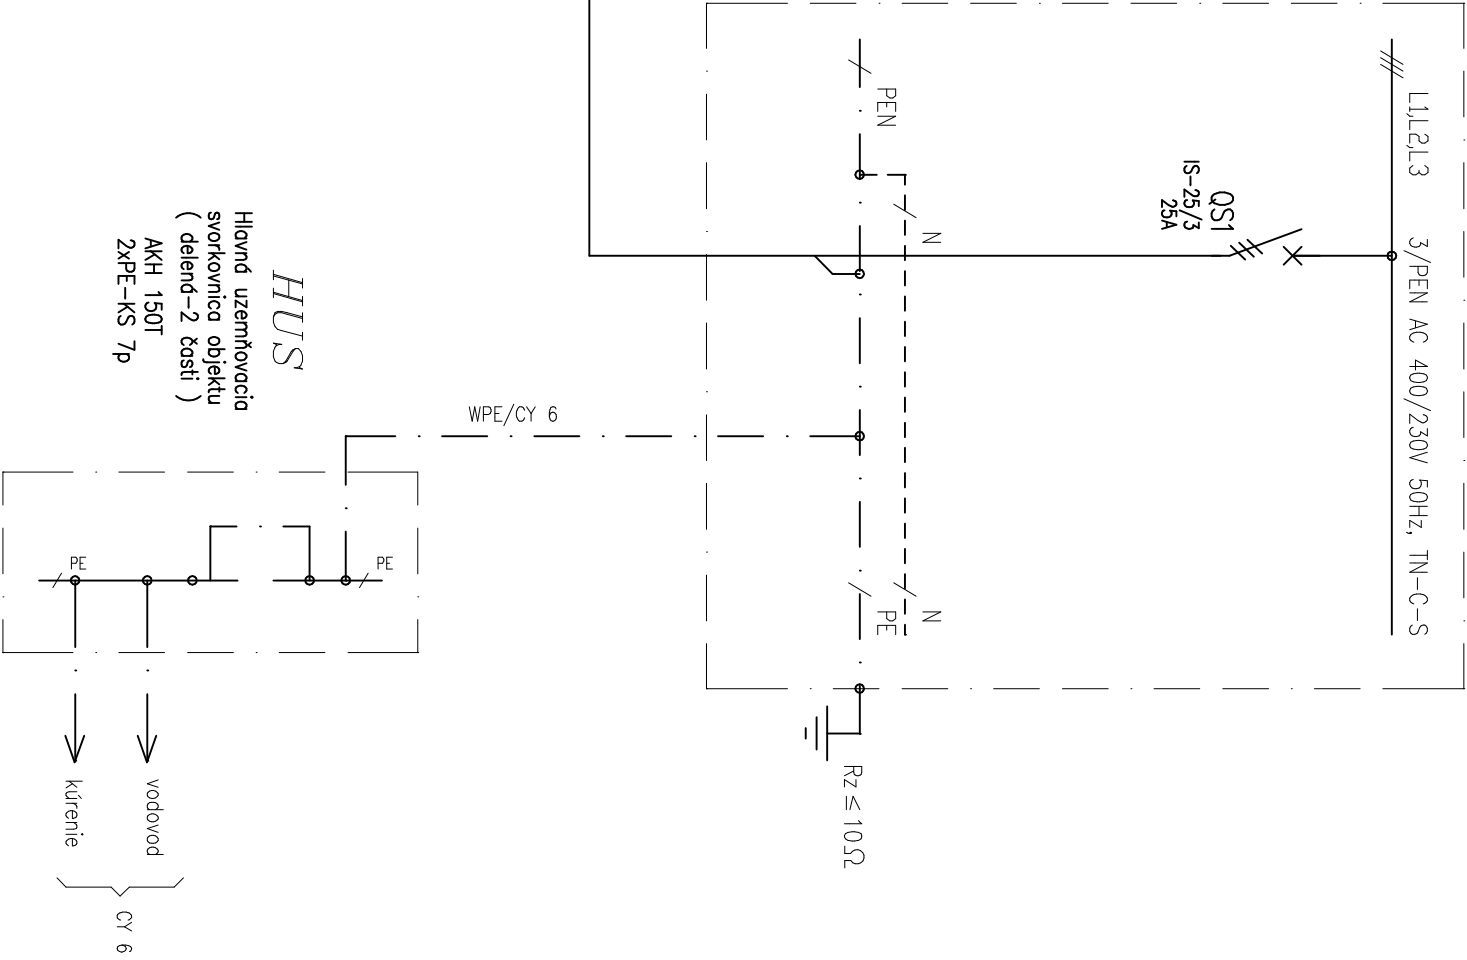

HUS

Hlavná uzemňovacia  
svorkovnica objektu  
(delené-2 časti)  
AKH 150T  
2xPE-KS 7p

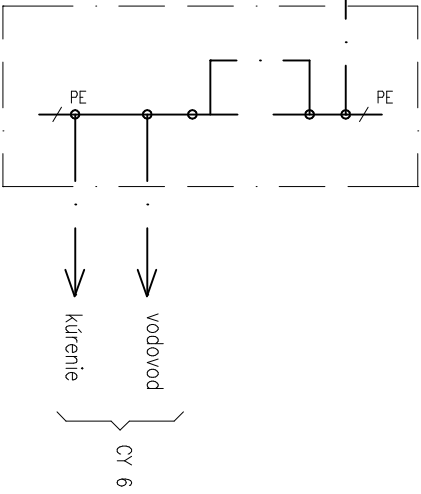

LEGENDA:

RE je navrhovaný elektromerový rozvádzač objektu umiestnený na verejne prístupnom mieste

RH je hlavný NN rozvádzač objektu-rieši projekt ELEKTROINŠTALÁCIE

VÝPRACOVNÝ	Ing.Čeleštok	KONTROLA		
PROJEKTANT	Ing.Čeleštok	SCHVÁLIL		
INVESTOR	Obec Rudník			
STAVBA	DOM SMÚTKU Rudník, č.parc. 580/2, košice-okolie ELEKTROINŠTALÁCIA			
OBSAH	Schéma NN rozvodu			
Ing. Gabriel Čeleštok Smerová 16 040 13 č. 0076 MO 1999 EZ P AB EZ				
OBEČ: Rudník	Č. STAVBY: 1908.1			
STUPEŇ: Projekt	POČET A4: 2			
DATA: 09/2019	ARCH.S: 91_roz			
ARCH.Č :	G-1909.1.ES-02			